

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2019 года № 79

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Великопольское сельское поселение» от 29 января 2016 года № 7 «Об утверждении Схем теплоснабжения на территории муниципального образования «Великопольское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006, Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального образования «Великопольское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Великопольское сельское поселение» от 29 января 2016 года №7 «Об утверждении Схем теплоснабжения на территории муниципального образования «Великопольское сельское поселение» следующие изменения:

1) в разделе 4 «Графическая часть» заменить схемы теплоснабжения с.Великополье.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельской администрации
муниципального образования
«Великопольское сельское поселение»



В.М.Авдеев
В.М.Авдеев


IV. Графическая часть схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения села Великополья

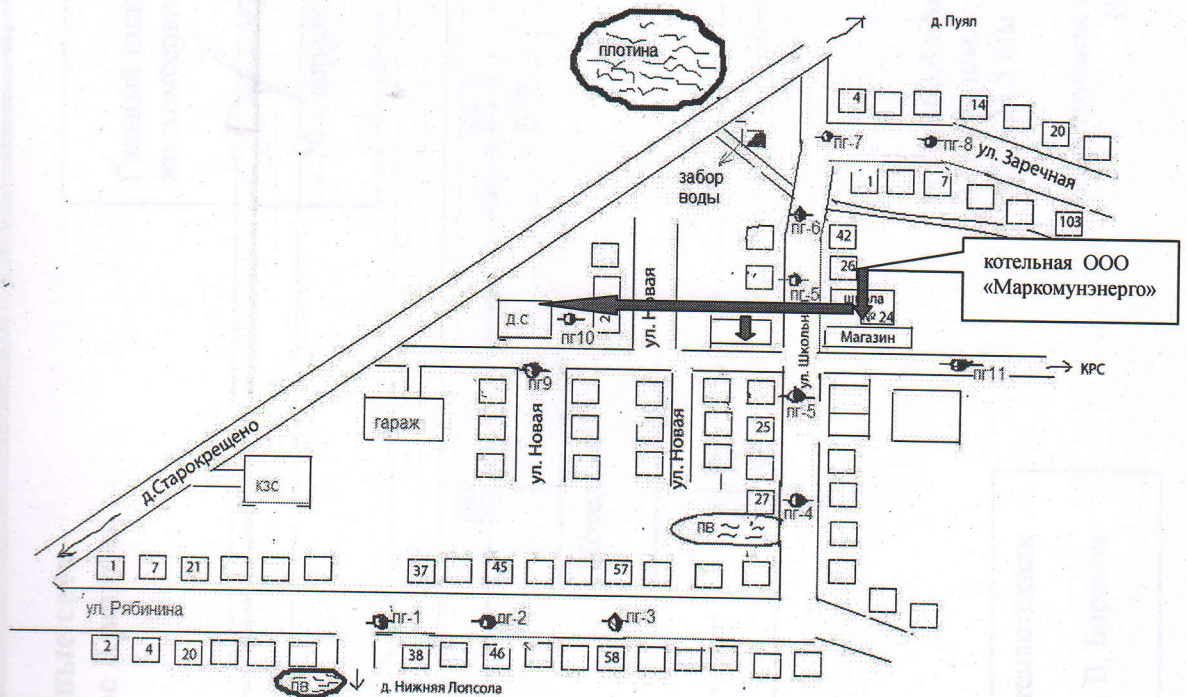

- ← Отапливается:
- 1) здание МОУ «Великопольская СОШ»;
 - 2) здание администрации Великопольского с/п;
 - 3) МДОУ «Изи мукш»(Пчелка);
 - 4) здание музея Великопольской СОШ;
 - 5) Здание Пожарной части №58(при садике)

**Тепловые сети
д. Старое Крещено**

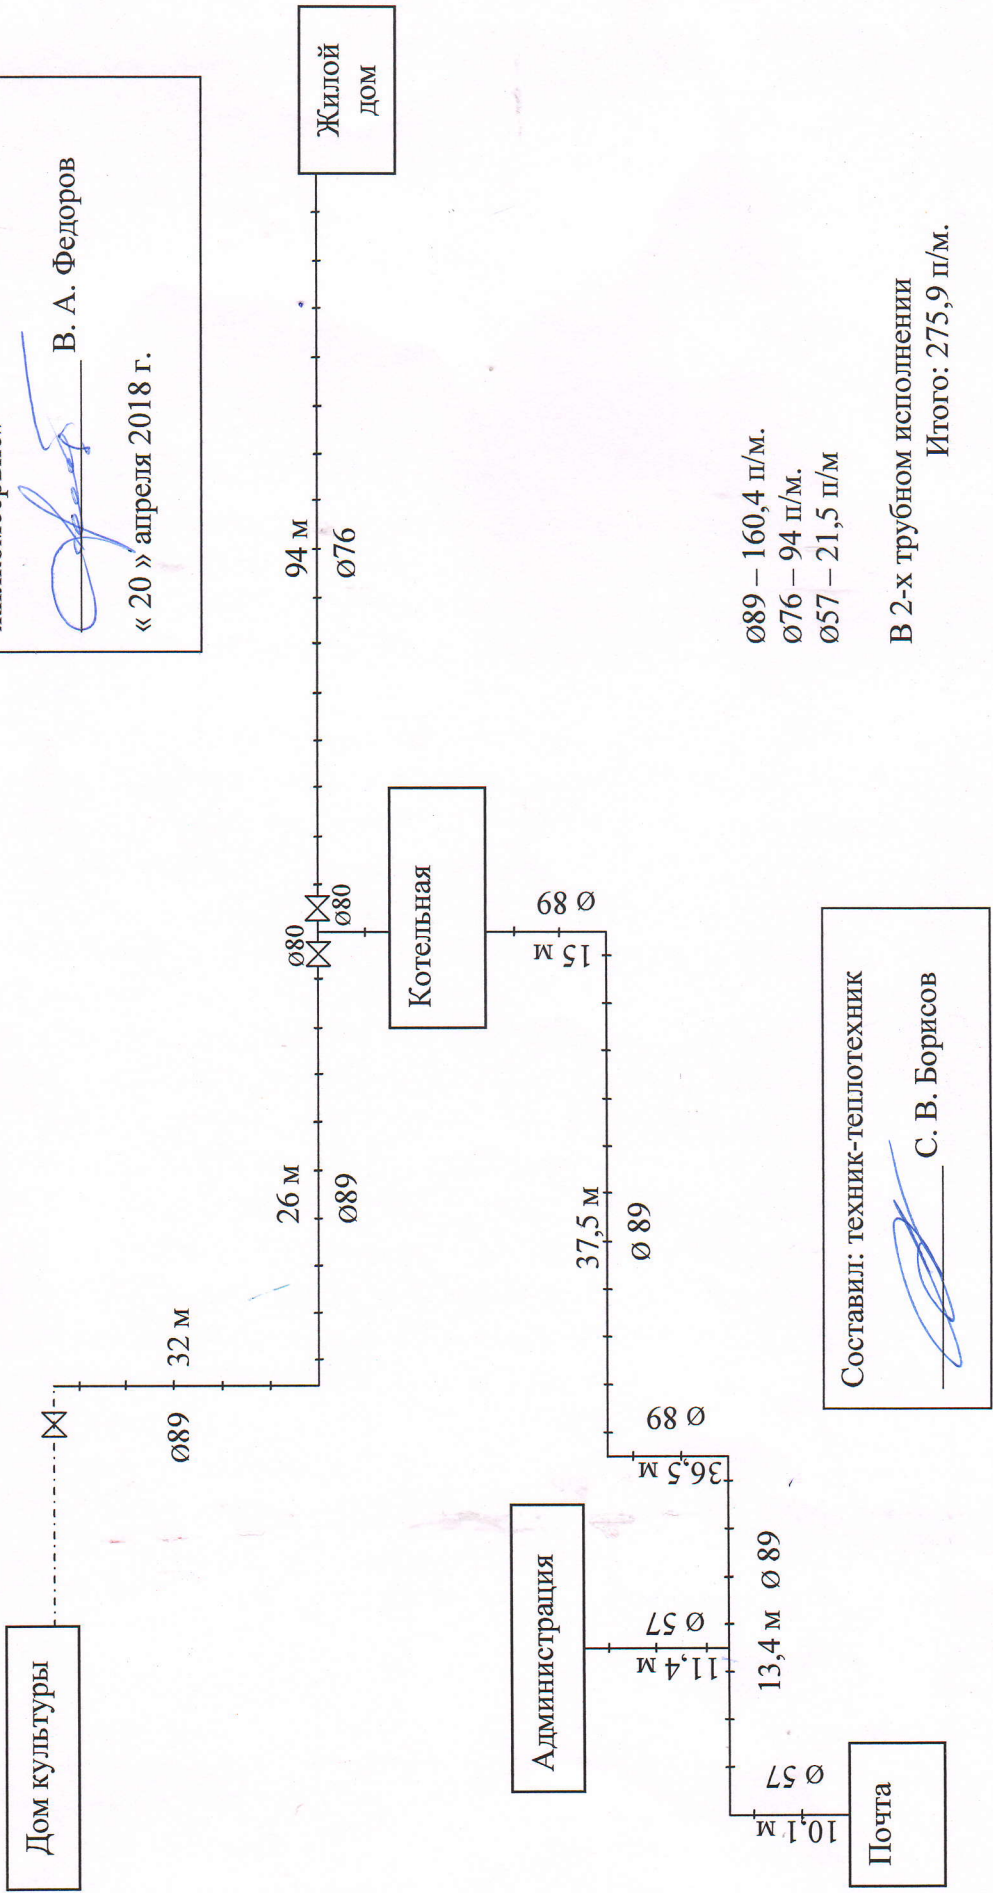


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер МУП « Оршанский
 жилкомсервис» *В. А. Федоров*
 « 20 » апреля 2018 г.

Ø89 – 160,4 п/м.
 Ø76 – 94 п/м.
 Ø57 – 21,5 п/м

В 2-х трубном исполнении
 Итого: 275,9 п/м.


Составил: техник-теплотехник
С. В. Борисов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП « Оршанский
жилкомсервис»


В. А. Федоров


« 22 » апреля 2018 г.

**Тепловые сети
д. Старое Крещено
школа**

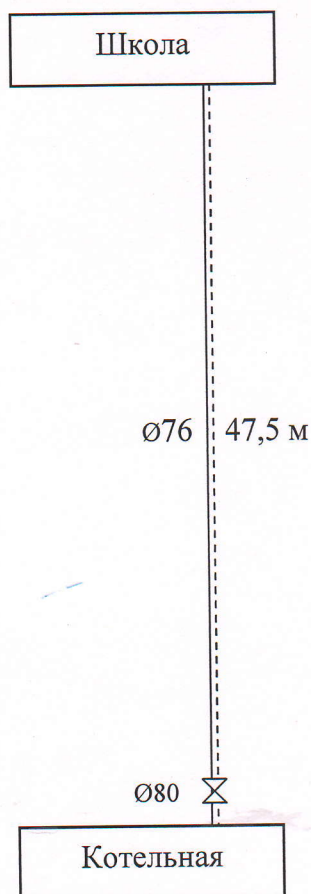

Ø76 – 47,5 п/м подземное
в 2-х трубном исполнении

Составил: техник-теплотехник


С. В. Борисов